




ALARME WC PUBLICO

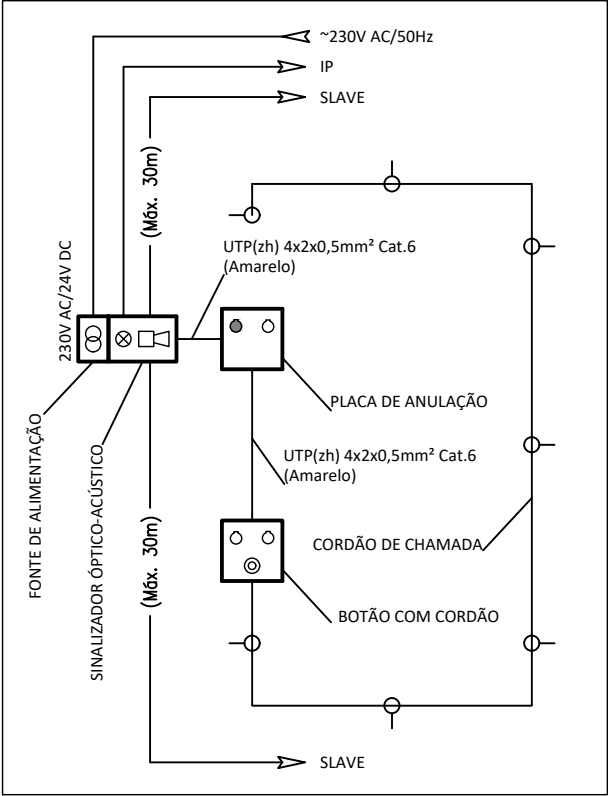

CHAMADA DE EMERGÊNCIA DAS I.S. - ESQUEMA DE LIGAÇÕES

S/E

SIMBOLOGIA

	QUADRO ELÉTRICO
	TOMADA MONOFÁSICA
	TOMADA MONOFÁSICA COM TAMPA
	CAIXA TERMINAL DE LIGAÇÃO A EQUIPAMENTO
01	SECADOR MÃOS
02	BASTIDOR
03	CENTRAL INCÊNDIO
04	CHAMADA DE EMERGÊNCIA I.S.
05	TORNEIRA ELÉTRICA
06	UNIDADE INTERIOR DE CLIMATIZAÇÃO
07	UNIDADE EXTERIOR DE CLIMATIZAÇÃO
08	VENTILADOR DE EXTRAÇÃO
09	VENTILADOR DE INSUFLAÇÃO
10	WI-FI

SIMBOLOGIA DE TOMADAS

Desig.	IP	TIPO	MONTAGEM	In
T10		2P+T SCHUKO	EMBEBIDA	
T11		2P+T SCHUKO - VERMELHA	EMBEBIDA	
T12	20	2P+T SCHUKO	CALHA RODAPÉ	
T13		2P+T SCHUKO - VERMELHA	TAMPA	
T14		2P+T SCHUKO	SALIENTE	
T20		2P+T SCHUKO	EMBEBIDA COM	
T21	44	2P+T SCHUKO - VERMELHA	TAMPA	16A
T22		2P+T SCHUKO	SALIENTE C/ TAMPA	
T30	55	2P+T SCHUKO	SALIENTE	
T40		2P+T SCHUKO	CAIXA DE	
T41		2P+T SCHUKO - VERMELHA	PAVIMENTO	
T42	20	2P+T SCHUKO	MODULO DE	
T43		2P+T SCHUKO - VERMELHA	SECRETÁRIA	
T50				16A
T51	67	3P+N+T CEE	SALIENTE	32A
T52				63A

NOTAS :
Sempre que o traçado seja realizado no teto falso, a ligação vertical às tomadas embebidas será feita por canalização embebida entre o teto falso e a tomada.
As tomadas serão instaladas a uma altura minima de 30cm do pavimento, excepto quando indicado.

<div>Arquitetura</div> <div></div>	Processo	669-16219196	RECUPERAÇÃO EDIFÍCIO SERVIÇOS		Desenho Nº		
	Desenhou	Diogo Santos			PE-ELE-ITC-500-00		
	Verificou	Luís Manito			EXECUÇÃO		
	Aprovou	Marcelino Lopes					
<div>Instalações Técnicas</div> <div></div> <div>WA Engenharia e Consultoria</div>	Escala	1/100	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		Data	Revisão	Aprovou
TOMADAS E ALIMENTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS			PISO 0				
					29/06/2020	00	MJL